



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. GHEORGHE ADRIAN

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

AVEM LA AUTORIZTAȚIE DE CONSTRUIRE

NR. 57 DIN 22.10.2024


PROIECT SEF

[Signature]

LEGENDA

DETECTIV STUDIAT

Gaz Est S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Gaz Est S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Denumire Proiect:	
		RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PERIOOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM. CRISMARU CRISTINEL-NR.8; STR. SÂLCĂMILOR, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUDEȚ. VASLUI	
Proiectat: Ing. Condurache Gabriel	Scara: %	Nr. Planșă:	G0
Desenat: Ing. Olteu Marian		Denumire Planșă:	
Verificat: Ing. Mazilu Delia		PLAN DE INCADRARE IN ZONA	
		Faza:	27/1/2024 P. TH. + D.D.
			rev.1

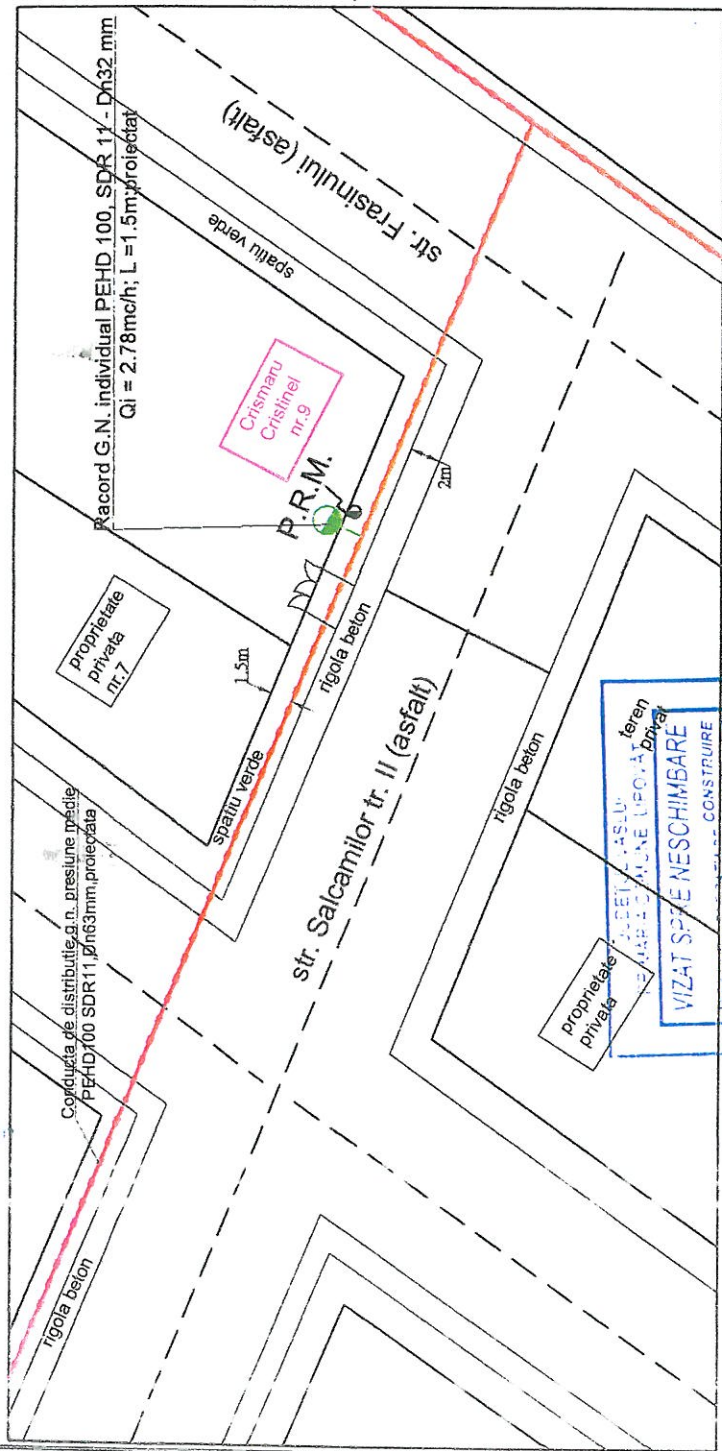

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar. Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi 1 oră;
- Proba de etanșitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar. Timpul de realizare a probei de etanșitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi 1 oră;

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducerea de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă PE, diametru 32, debit total instalat 278 mch. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NITPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018. Conducerea de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent în exploatare. PIF în anul 2022 conform

Data 17.10.2024 Serv. ASD

S.C. GAZ EST S.A.

Conducerea de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NITPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI, VII; IX-XIII. Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD

ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE

DIRECTOR GENERAL

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL,

ING. TIGHICI ADRIAN

APROBAT

17. OCT. 2024

LEGENDA

FAM. CRISMARU CRISTINEL, STR. SALCAMILOR, NR. 9, SAT CHITO, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECH. P.A.T. A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Qmax = 25 mch P1=6.2 Bar; P2=0.025 Bar

B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1.5m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. SALCAMILOR

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1380927374548

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE

TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.21118007011180068,
data:19.11.2023,Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE

TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
data:20.12.2021,Semnatura

Executant:

Gaz Est

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Proiectat: Ing. Condurache Gabriel

Desenat: Ing. Olteai Marian

Verificat: Ing. Mazilu Delia

Proiectant:

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Scara:

%

2024

Denumire Proiect:

RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDOL
SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N.
A IMOBILULUI FAM. CRISMARU CRISTINEL-NR.9;
STR. SALCAMILOR, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

Nr. Plansa:

G1

Denumire Plansa:

PLAN DE SITUATIE

Faza:

27/1/2024 P. TH. + D.D.

rev.1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU