



DINU
ANA

JUDEȚUL
VASLUI
LİPOVAT

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIE COMUNE LİPOVAT

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEXA LA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
DEȘCHIMARE

NR. 61 DIN 22.11.2024


ARHITECT ȘEF

LEGENA

OBIECTIV STUDIAT



Executant:		Gaz Est		Denumire Proiect:		Nr. Planșa:	
S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Gaz Est		EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE, RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI DINU ANA MARIA-IR.80, STR. PRINCIPALA SAT LİPOVAT, COM. LİPOVAT, JUD. VASLUI		G0	
Proiectat:	Ing. Olteu Marian	Scara:	%	Denumire Planșa:			
Desenat:	Ing. Olteu Marian	2024		PLAN DE INCADRARE IN ZONA			
Verificat:	Ing. Mazilu Delia			Faza:			
				297/2024 P. TH. + D.D.			
				rev.1			

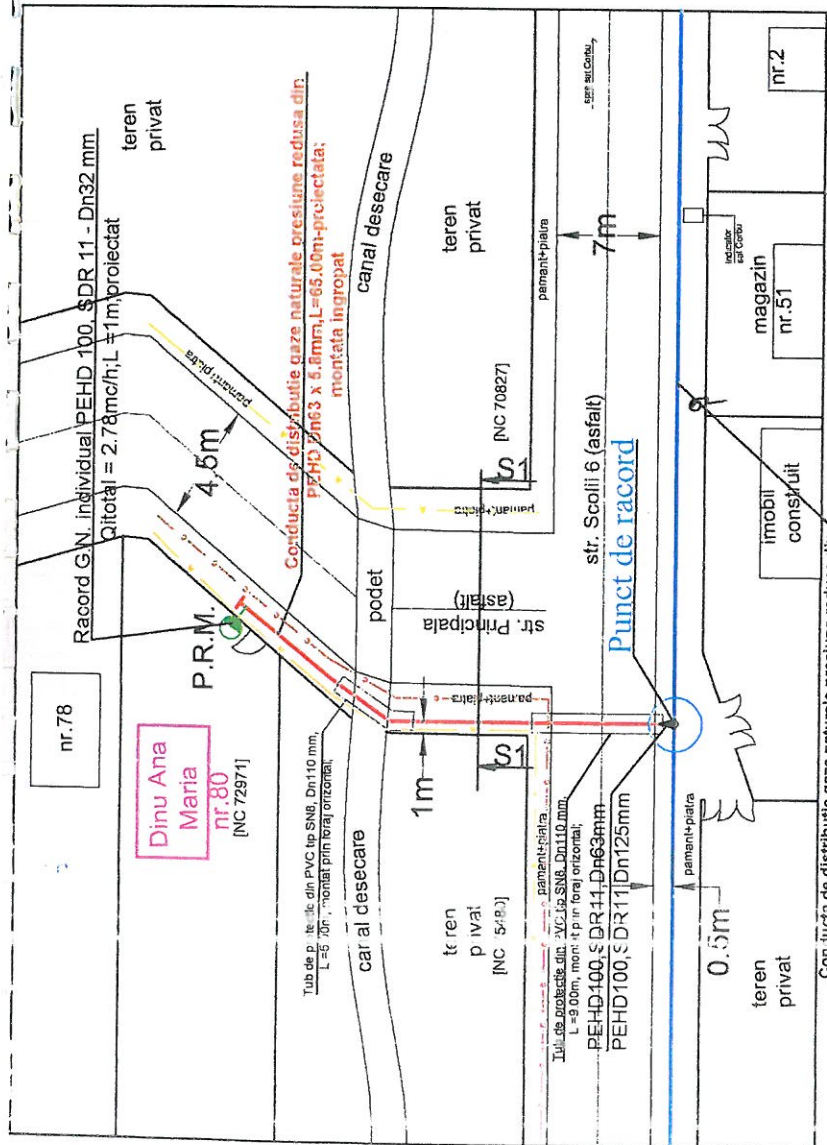

SC GAZ EST SA VASLUI
Conducta de distribuție gaze naturale
natura proiectat, regim de presiune redusă
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE / mediu
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu
respectarea prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE
nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor
autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
SA ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
Serv. ASD
Ing. Tighici Adrian

LEGENDA
FAM. DINU ANA MARIA, STR. PRINCIPALA, NR. 80, LOC. LIPOVAT.
CON. LIPOVAT, JUDE. VASLUI
P.R.M. ECHIPAT: A) TECUATOR TIP UZ CASNIC
- diam. = 25 mm, P = 2.0-0.05 Bar; P2=0.025 Bar
B) - CO-TOX VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4
RACORD G.N. IND. JU-L DIN PE Ø32mm, L=1m PROIECTAT.
CE SE VA MONTA S-BI FRAN PE STR. PRINCIPALA
CONDUCTA G.N. PR. REDUSĂ DIN PE Ø125mm, EXISTENȚĂ
PE STR. PRINCIPAL
CONDUCTA G.N. PR. REDUSĂ DIN PE Ø125mm, EXISTENȚĂ
PE STR. ȘCOLII 6
CONDUCTA CANAL AF. EXISTENȚĂ
CONDUCTA APA EXISTENȚĂ N.A.

APROBAT
08. NOV. 2024
Ing. Tighici Adrian
Ing. Olteiu Marian
Ing. Mazilu Delia

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEXA LA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
NR. 61 DIN 22.11.2024
ARHITECT SEE

SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD
Conducta de distribuție/racordul/SD/PRM gaze naturale
proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă PE
diametru 63, debit total instalat 2.78 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPE
aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
Conducta de distribuție/racordul/SD/PRM gaze naturale
se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune
existent în exploatare, PIF în anul 2022 conform
ctc. enccs. 25/2012-2022
Data 08.11.2024 Serv. ASD

SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD
Conducta de distribuție/racordul/SD/PRM gaze naturale
proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă PE
diametru 32, debit total instalat 2.78 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPE
aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
Conducta de distribuție/racordul/SD/PRM gaze naturale
se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune
existent în exploatare, PIF în anul 2022 conform
ctc. enccs. 25/2012-2022
Data 08.11.2024 Serv. ASD

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR. 512160938
data: 20.12.2021, Semnatura

NUME: OLTEIU MARIAN
CNP: 1690203343243
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR. 201200132; 101200140
data: 03.01.2020, Semnatura

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Planșă:
Gaz Est	Gaz Est	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI DINU ANA MARIA NR. 80, STR. PRINCIPALA, SAT LIPOVAT, COM. LIPOVAT, JUDE. VASLUI	G1
S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	PLAN DE SITUAȚIE	
Proiectat: Ing. Olteiu Marian	Scara: %	Denumire Planșă:	
Desenat: Ing. Olteiu Marian			
Verificat: Ing. Mazilu Delia			
		Faza:	297/2024 P.TH. + D.D. rev.1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU