



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN



GazEst
S.C. GAZEST S.A.
VASLUI / ROMANIA

GazEst
S.C. GAZEST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Denumire Proiect:
RACORD G.N. INDIVIDUAL PIES. MEDIEDIN PERDOL
SI P.R. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N.
A IMOBILITATII FARM. BOGATU ALIIA- NR.12
STR. PRINCIPALA, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

Nr.
Planşa
G0

OBIECTIV STUDIAT


Proiectat: Ing. Condurache Gabriel
Desenat: Ing. Olteu Marian
Verificat: Ing. Mazilu Delia

Scara: %
2024

Denumire Planşa:
PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Faza: 22/2024 P.T.H. + D.D.
rev.1

JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEXA LA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
DESPRIȘTARE
NR. 2 DIN 15.02.2024
ARHITECT SEF

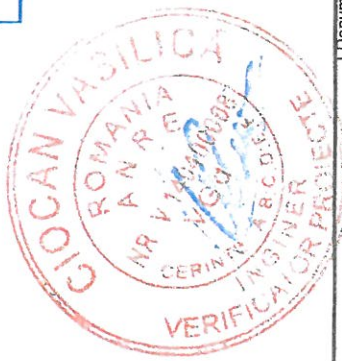

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Tempul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră).
- Proba de etanșitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Tempul de realizare a probei de etanșitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră).



S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducute de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale proiectat și următoarele caracteristici tip conductă diametru 32, debit total instalat 1,11 mc/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPPEI aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conducute de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale se va realiza în conformitate cu proiectul g.ii. presiune existent în exploatare. P.ii. anul 2024 conform

Dr. Ciochan Vasilița 25.01.2024

Data 25.01.2024

APROBAT

25. IAN. 2024

S.C. GAZ EST S.A.

Conducute de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune medie

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPPEI aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD

ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

DIRECTOR GENERAL,

ING. TIGHI ADRIAN

JUDEȚUL VASLUI

PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

AVEA LA AUT. LA ZIȘA DE CONSTRUIRE

DESINĂTARE

NR 2 DIN 15.02.2024

SECRETAR

NUME: CONDURACHE GABRIEL

CNP: 1880927374548

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: PGD, PGU - PROIECTARE

LEGITIMATIE NR. 211180070/111180068,

data: 19.11.2018, Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI

CNP: 1801218374510


INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE

LEGITIMATIE NR. 512160938

data: 20.12.2021, Semnatura

Proiectant:		Executant:		Denumire Proiect:	
S.C. GAZ EST S.A.		S.C. GAZ EST S.A.		RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAK BOGATU ANICA-NR.12.	
VASLUI / ROMANIA		VASLUI / ROMANIA		STR. PRINCIPALA, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI	
Proiectat	Ing. Condurache Gabriel	Scara:	%	Denumire Planșă:	
Desenat	Ing. Olteț Marian			PLAN DE SITUAȚIE	
Verificat	Ing. Mazilu Delia			Faza:	22/2024 P. TH. + D.D.
				rev	

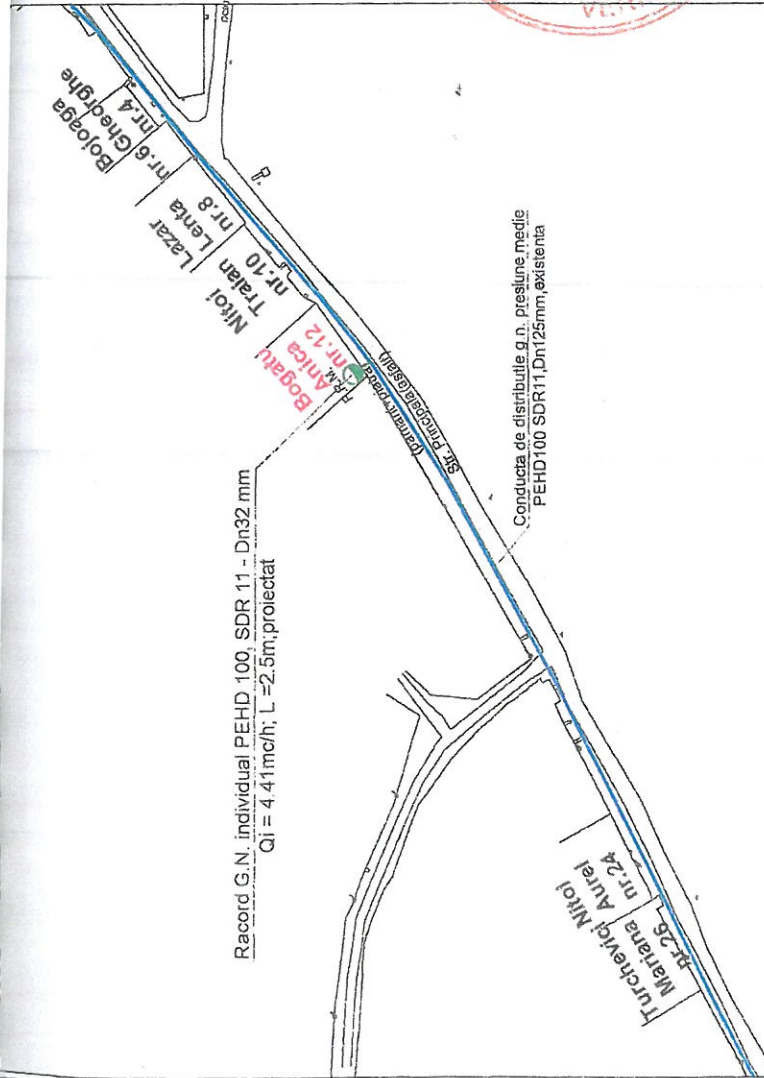

LEGENDA

FAM. BOGATU ANICA, STR. PRINCIPALA, NR. 12.

SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Qmax = 25 mc/h P1=6-2 Bar, P2=0,025 Bar

B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=2,5m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. PRINCIPALA

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø125mm, EXISTENTĂ PE STR. PRINCIPALA

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU