



JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COM. JNE. LIPOVAT

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEXA LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE
DEȘINFĂȚARE
NR. 16 DIN 03.06.2025
ARHITECT ȘEF




APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TICHICI ADRIAN

LEGENDA



OBIECTIV STUDIAT

 S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		 S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Denumire Proiect: ACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M. PENTRU ALIMENTARE CU G.N. A IMOBILITATII FAMILIA MOISA MARIAN FLORIN, STR. PRINCIPALA NR. 82, SAT CORBU, COM. LIPOVAT, JUDE. VASLUI		Nr. Plansa: G0
Proiectat: Ing. Condurache Gabriel		Scara: %		Denumire Plansa: PLAN DE INCADRARE IN ZONA		Faza: 69/2025 P.TH. + D.D. rev.1
Desenat: Ing. Oltei Marian						
Verificat: Ing. Mazilu Delia						

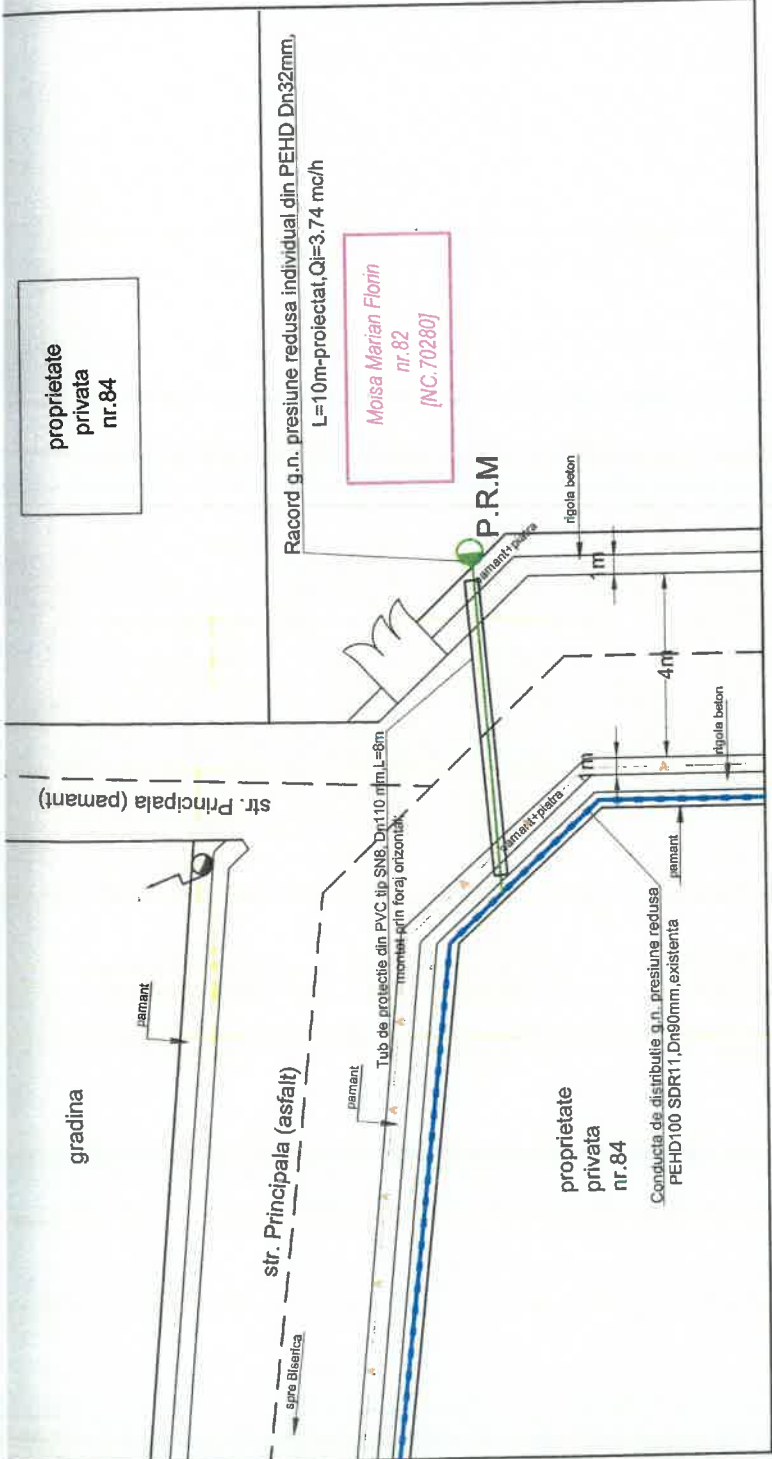

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

VIZAT SPRE NESCIMBARE
ANEXA LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE
NR. 16 DIN 03.06.2025
ARHITECT ȘEF

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Conducerea de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă PE, diametru 32, debit total instalat 3.74 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NITEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
Conducerea de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent în exploatare, P.R.M. sau P.R.M. nou construit conform datelor din proiect.

APROBAT
21. MAI. 2025

S.C. GAZ EST S.A.
Conducerea de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune medie.
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu respectarea prevederilor NITEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
DIRECTOR GENERAL
ING. TIGHICI ADRIAN



NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938
data: 20.12.2021, Semnatura

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.211180070; 111180078,
data: 19.11.2023, Semnatura

Denumire Proiect:		Nr. Plan:
RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M. PENTRU ALIMENTARE CU G.N. A IMOBILITATII FAMILIA MOISA MARIAN FLORIN, STR. PRINCIPALA NR. 82, SAT CORBU, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI		G
Denumire Planșă:		PLAN DE SITUATIE
Faza:		69/2025 P. TH. + D.D.
Scara:		%
2025		
Executant:		S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA
Proiectant:		Ing. Condurache Gabriel
Desenat:		Ing. Olteu Marian
Verificat:		Ing. Mazilu Delia

LEGENDA

- FAM. MOISA MARIAN FLORIN, STR. STR. PRINCIPALA, NR. 82, SAT CORBU, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI
- P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC - Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0.025 Bar
- B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4
- RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=10m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. PRINCIPALA
- CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø90mm, EXISTENTA PE STR. PRINCIPALA
- CONDUCTA APA EXISTENTA

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU