



Județul Vaslui
Primăria Municipiului Chitoc
VIZAT ȘI PE REȘCHIMBARE
ANEXA LA ACTUL DE ÎNCHIRIAT
DEȘINĂRE
NR. 19 DIN 11.06.2024
ARHITECT ȘEF

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN




Denumire Proiect:		Nr. Planșă:	
RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDIOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAMILITOI ANTONEL-NR.34: STR. ȘCOLII, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUDE. VASLUI		G0	
Executant:		Denumire Planșă:	
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		PLAN DE INCADRARE IN ZONA	
Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel	Faza:	
Desenat:	Ing. Oltei Marian	101/2024 P. TH. + D.D.	
Verificat:	Ing. Mazilu Delia	rev.1	
Scara:		2024	
%			

LEGENDA



OBIECTIV STUDIAT

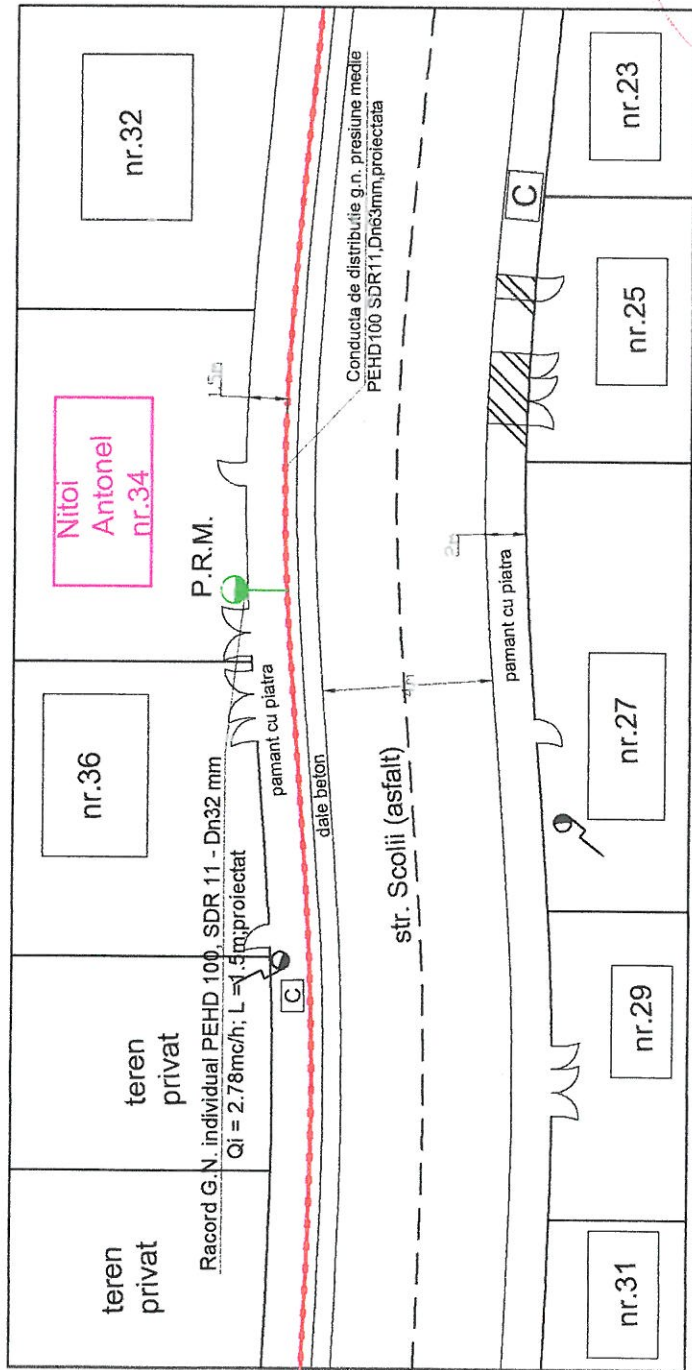

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Timpul de realizare a probei de etanșitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi 1 oră;

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducta de distribuție/racordul/SPRM/PRM gaze naturale proiectat, cu următoarele caracteristici: g.n. conductă PEHD100 SDR11, Dn63mm, protejată, debit total instalat 2.78 mc/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conducta de distribuție/racordul/SPRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent în exploatare, PIP în anu

28.05.2024 Serv. ASD

NUME: TUDUCIU ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938;
data: 20.12.2021, Semnatura

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD, PGU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR. 211180070-11-180068,
data: 19.11.2018, Semnatura

S.C. GAZ EST S.A.
Conducta de distribuție/racordul/SPRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune medie
AVIZAT PENTRU EXECUTIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
IN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL
SERV. ASD

APROBAT
28. MAI. 2024

OBIECTIV STUDIAT, FAM. NITOI ANTONEL, STR. SCOLII, NR. 34, SAT CHITOC, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.005 Bar; P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1,5m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. SCOLII

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA

Gaz Est

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Proiectat: Ing. Condurache Gabriel
Desenat: Ing. Olteu Marian
Verificat: Ing. Mazilu Delia

Executant:

Gaz Est

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Scara: %
2024

Denumire Proiect:

RACORD G.N. INDIVIDUAL, PRES. MEDIE DIN PEHDOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM. NITOI ANTONEL, NR. 34, STR. SCOLII, SAT CHITOC, COM. LUPOVAT, JUD. VASLUI

Nr. Planșă:

G1

Denumire Planșă:

PLAN DE SITUAȚIE

Faza:

101/2024 P. TH. + D. D.

rev.1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU