



NEDELEA
DANIEL



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. **VERIFICI ADRIAN**

PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVĂȚ

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

ANEXA LA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

NR. **24** DIN **26.06.2024**

ARHITECT SEF

LEGENDA


OBIECTIV STUDIAT

Proiectant:  S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Executant:  S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Nr. Planșă: G0		
	Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel		Denumire Proiect: RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PERIOOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM.NEDELEA DANIEL-NR.36; STR.SCOLII.SAT CHITOC,COM.LIPOVAT, JUD. VASLUI	
	Desenat:	Ing. Oltei Marian			Denumire Planșă: PLAN DE INCADRARE IN ZONA
	Verificat:	Ing. Mazilu Delia			
	Faza: 124/2024 P TH. + D.D.				



NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar. Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră);
- Proba de etanșitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar. Timpul de realizare a probei de etanșitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră);

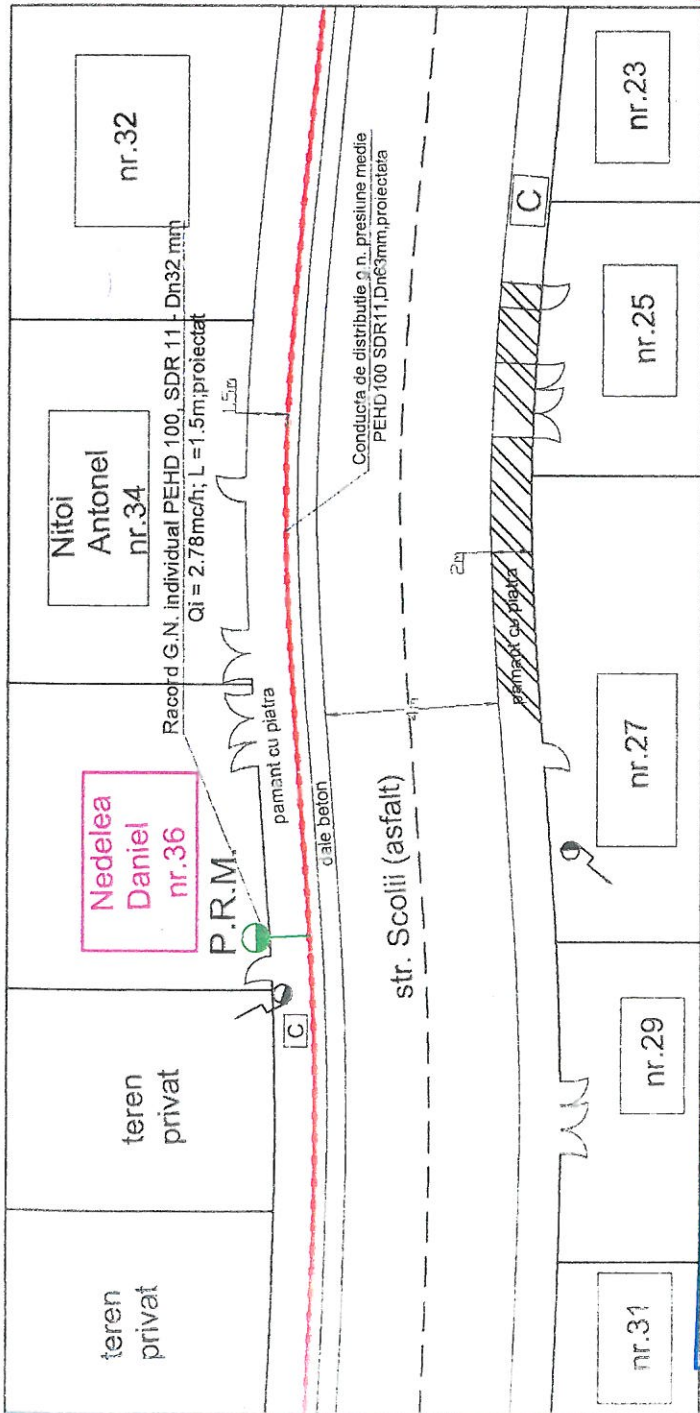

S.C. GAZ EST S.A.
Conducă de distribuție/racordul/SDR/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
Lucrările se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
IN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHIȚI ADRIAN

APROBAT
10. IUN. 2024


PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEXA LA ACTELE DE CONSTRUIRE
NR. 24 DIN 26.06.2024
LEGATĂRI
FAM. NEDELEA DANIEL, STR. SCOLII, NR. 36.
SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=6-2 Bar; P2=0.025 Bar

B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1.5m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. SCOLII

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA

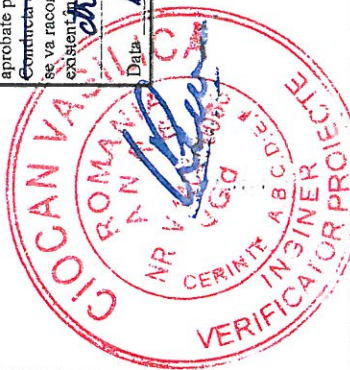

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Conducă de distribuție/racordul/SDR/PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă PE diametru 32, debit total instalat 2.78 mc/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
Conducă de distribuție/racordul/SDR/PRM gaze naturale se va racorda în conductă/racordul g.n. presiune existent în exploatare, PIF în anul 2024 conform act. ord. nr. 24/2024
Data: 10.06.2024 Serv. ASD
Ing. Tighici Adrian

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.211180070; 14780068,
data:19.11.2018, Semnatura
Ing. Tighici Adrian

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
data:20.12.2021, Semnatura

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Planșă:
Gaz Est	Gaz Est	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM. NEDELEA DANIEL-NR.36; STR. SCOLII, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI	G1
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		
Proiectat: Ing. Condurache Gabriel	Scara: %	Denumire Planșă:	
Desenat: Ing. Olteu Marian		PLAN DE SITUATIE	
Verificat: Ing. Mazilu Della		Faza:	rev. 1
			12/4/2024 P. TH. + D.D.

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU