

Biserica Nașterea
Maicii Domnului

Cantonul Silvic Chitoc

Căminul Cultural Chitoc
Închisă temporar

Chitoc

BUCUTA
MARIOARA

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

LEGENDA

OBIECTIV STUDIAT

GazEst

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel
Desenat:	Ing. Olteu Marian
Verificat:	Ing. Mazilu Delia

GazEst

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Scara:	%
2024	

Denumire Proiect:

RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDIOL
SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N.
A IMOBILULUI FARM. BUCUTA MARIOARA-NR.8,
STR. LILIACULUI, SAT. CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

Denumire Plansa:

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Faza:

122/2024 P.TH + D.D.


rev.1

JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ALEXANDRU Z. 27.11.2023
NR. 27 DIN 26.06.2023
PROIECT SEF

CIOCAN VASILICA
ROMANIA
INGINER
CERINTE A.B.C.D.E.F.
PROIECT

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Timpul de realizare a probei de etanșitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi 1 oră;

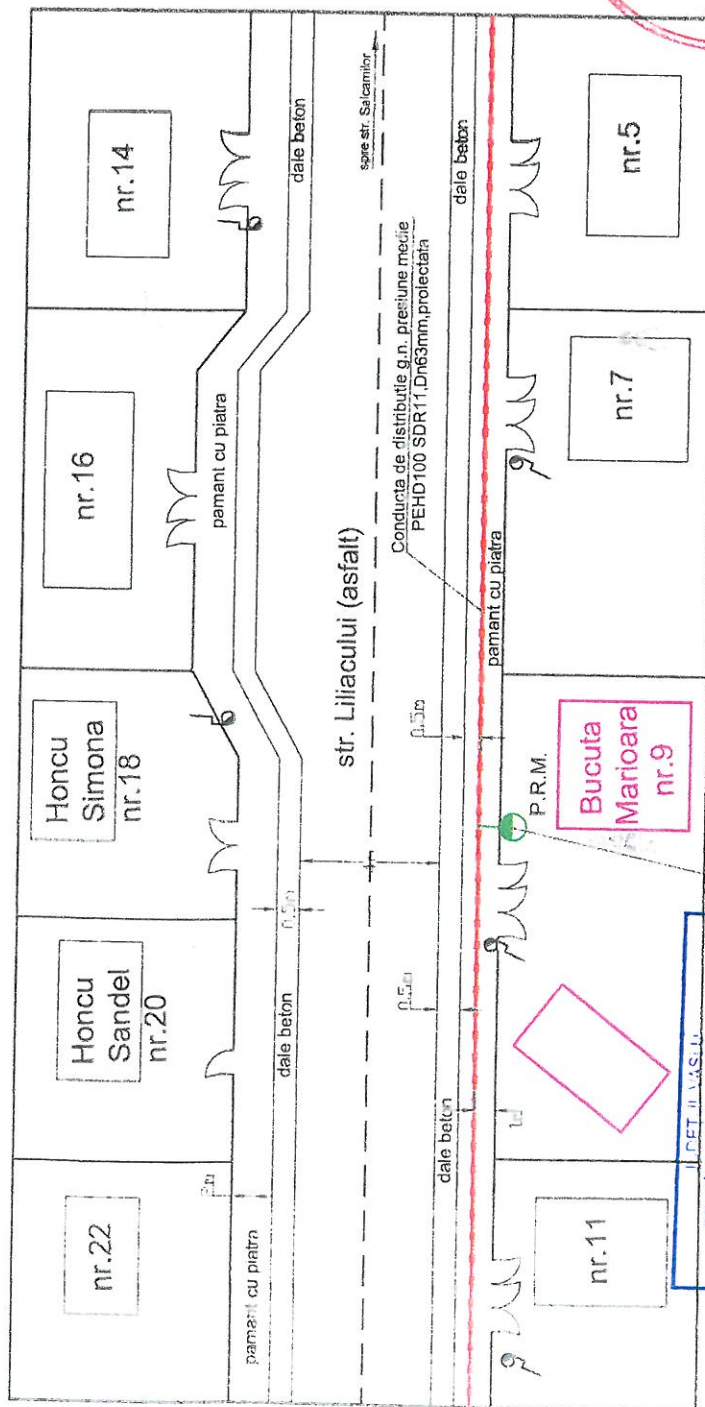

S.C. GAZ EST S.A.
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
 Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
 Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATAȚIE
 DIRECTOR GENERAL
 ING. TIGHICI ADRIAN

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
 Conducător de distribuție/racordul/SPM/PRM gaze naturale proiectat și urmărirea caracteristicilor de conductă diametru 32 debit total instalat 3,74 mc/h.
 Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
 Conducător de distribuție/racordul/SPM/PRM gaze naturale se va racorda în conductă/racordul g.n. presiune existent în exploatare, PIP în anul 2024
 Data 10.06.2024
 Serv. ASD
 Șef Serv. ASD

NUME: CONDURACHE GABRIEL
 CNP: 1880927374548
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE
 LEGITIMATIE NR.211180070/11180068,
 data:19.11.2018, Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI
 CNP: 1801218374510
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 TIP: EGD,EGIU - EXECUȚIE
 LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
 data:20.12.2021, Semnatura

LEGENDA
 FAM. BUCUTA MARIOARA, STR. LILIACULUI, NR. 9,
 SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P R M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
 - Qmax = 25 mc/h P1=6-2 Bar, P2=0.025 Bar
 B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT,
 CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. LILIACULUI

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA



Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	NC. Planșă:
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI ROMANIA	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM.BUCUTA MARIOARA-NR.9; STR.LILIACULUI,SAT CHITOC,COM.LIPOVAT,JUD. VASLUI	G1
Proiectat:	Scara:	Denumire Planșă:	
Ing. Condurache Gabriel	%	PLAN DE SITUAȚIE	
Desenat:			
Ing. Olteai Marian			
Verificat:		Faza:	rev.1
Ing. Mazilu Delia		12/2024 P. TH. + D.D.	

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU