

JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT
VIZAT SPRE NESCIMBARE
ANEXA LA AUTORIZTAȚIE DE CONSTRUIRE
NR. 33 DIN 08.07.2024
ARHITECT ȘEF




APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TUDORICI ADRIAN

Nr. Planşa: G0		Denumire Proiect: RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDIOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAMILIELEA DANIEL-NR.1; STR.SCOULSAT CHITOC.COM.LIPOVAT.JUD. VASLUI	
Executant: S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Denumire Planşa: PLAN DE INCADRARE IN ZONA	
Proiectat: Ing. Condurache Gabriel		Scara: %	
Desenat: Ing. Oltei Marian		Faza: 2024	
Verificat: Ing. Mazilu Delia		Faza: 142/2024 P.TH. + D.D.	

LEGENDA

OBIECTIV STUDIAT

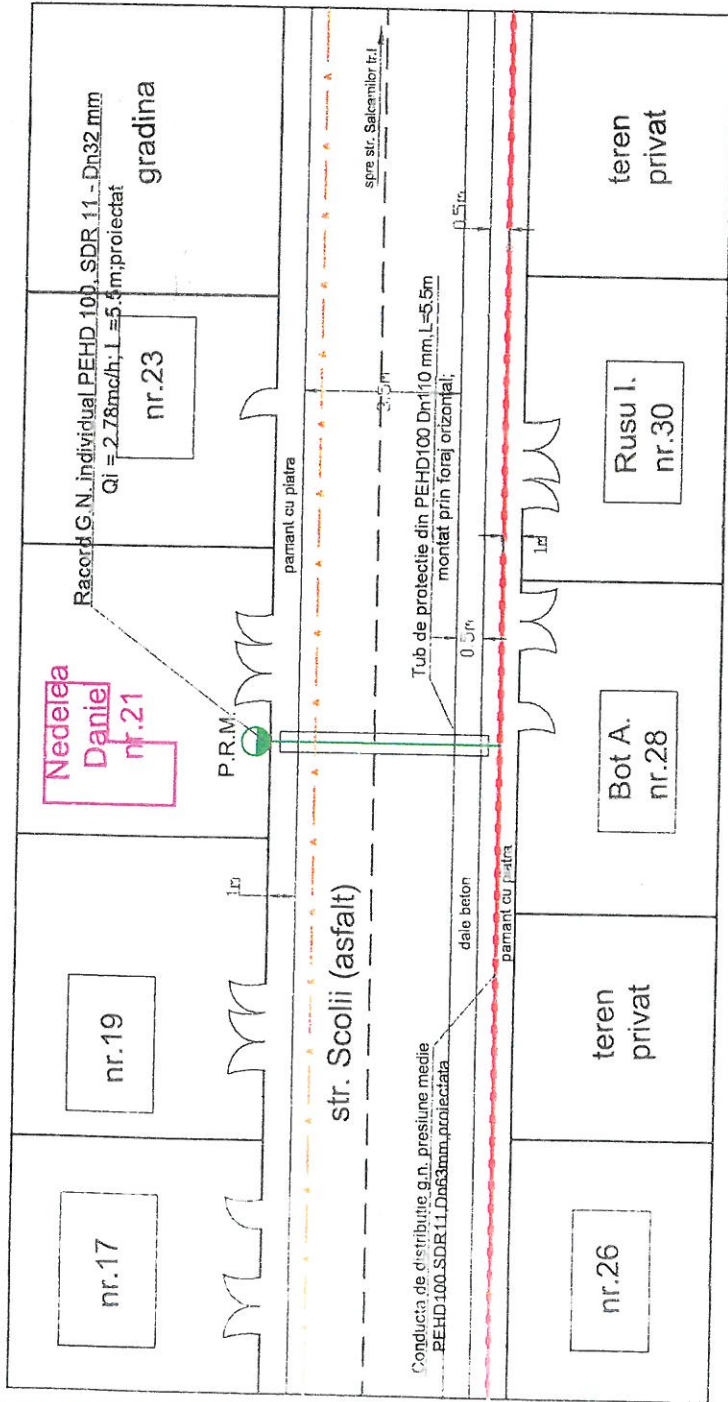

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar. Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșetate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar. Timpul de realizare a probei de etanșetate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conduceta de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale proiectat și următoarele caracteristici: pe conductă diametru 32 debit total instalat 2.78 m³/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018. Emiterea de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale se va realiza în condițiile racordului g.n. presiune existent în exploatare, Plan în anul 2024 conform

Data 18.06.2024

Serv. ASD

Signature

S.C. GAZ EST S.A.

Conduceta de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune medie

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

DIRECTOR GENERAL,

ING. TIGHEC/ADRIAN

APROBAT

18. IUN. 2024

SECRETARUL PRIMĂRII COMUNE LIPOVAT

VIZAT SPRE NESCHEIMARE

NEVELEA DANIEL, STR. SCOLII, NR. 21,

SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

NR 33 DIN 02.07.2024

LEGENDA

FAM. NEDELEA DANIEL, STR. SCOLII, NR. 21,

SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Q_{max} = 25 m³/h P1=6-2 Bar; P2=0.025 Bar

B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=5.5m, PROIECTAT,

CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. SCOLII

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA

CONDUCTA APA, EXISTENTA

NUME: TUDUCIUC ANDREI

CNP: 1801218374510

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE

NATURALE

TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE

LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938,

data: 20.12.2021, Semnatura

NUME: CONDURACHE GABRIEL

CNP: 1880927374548

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE

NATURALE

TIP: PGD, PGU - PROIECTARE

LEGITIMATIE NR. 211180070-117180068,

data: 19.11.2018, Semnatura

Proiectant:

GazEst

S.C. GAZ EST S.A.

VASLUI / ROMANIA

Proiectat:

Ing. Condurache Gabriel

Desenat:

Ing. Olteu Marian

Verificat:

Ing. Mazilu Delia

Executant:

GazEst

S.C. GAZ EST S.A.

VASLUI / ROMANIA

Scara:

%

2024

Signature

PLAN DE SITUATIE

Denumire Proiect:

Nr. Planșă:

G1

RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD100 SDR 11 - Dn32 mm, L=5.3m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. SCOLII

A. IMOBILULI F.A.M. NEDELEA DANIEL-NR.1;

STR. SCOLII, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

Faza:

142/2024 P. TH. + D. D.

rev.1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU