

Biserica Nașterea
Maicii Domnului

Cantonul Silvie Chițoc

Căminul Cultural Chițoc
Inchisă temporar

GRUIA GHE.

Chițoc

207H

207H

JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEXA LA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
PERMIS DE CONSTRUIRE
NR 52 DIN 30.09.2024
ARCHITECT SEF



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN




Gaz Est
S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Executant:
Gaz Est
S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Denumire Proiect:		Nr. Planșă:	
RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PENDIOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILITATII FAMILIARE GRUIA GHEORGHEA NR.18, STR. SCOLII, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUDE. VASLUI		G0	
Denumire Planșă:		Scara:	
PLAN DE INCADRARE IN ZONA		%	
Faza:		2024	
rev.1		234/2024 P.TH. + D.D.	

LEGENDA

OBIECTIV STUDIAT

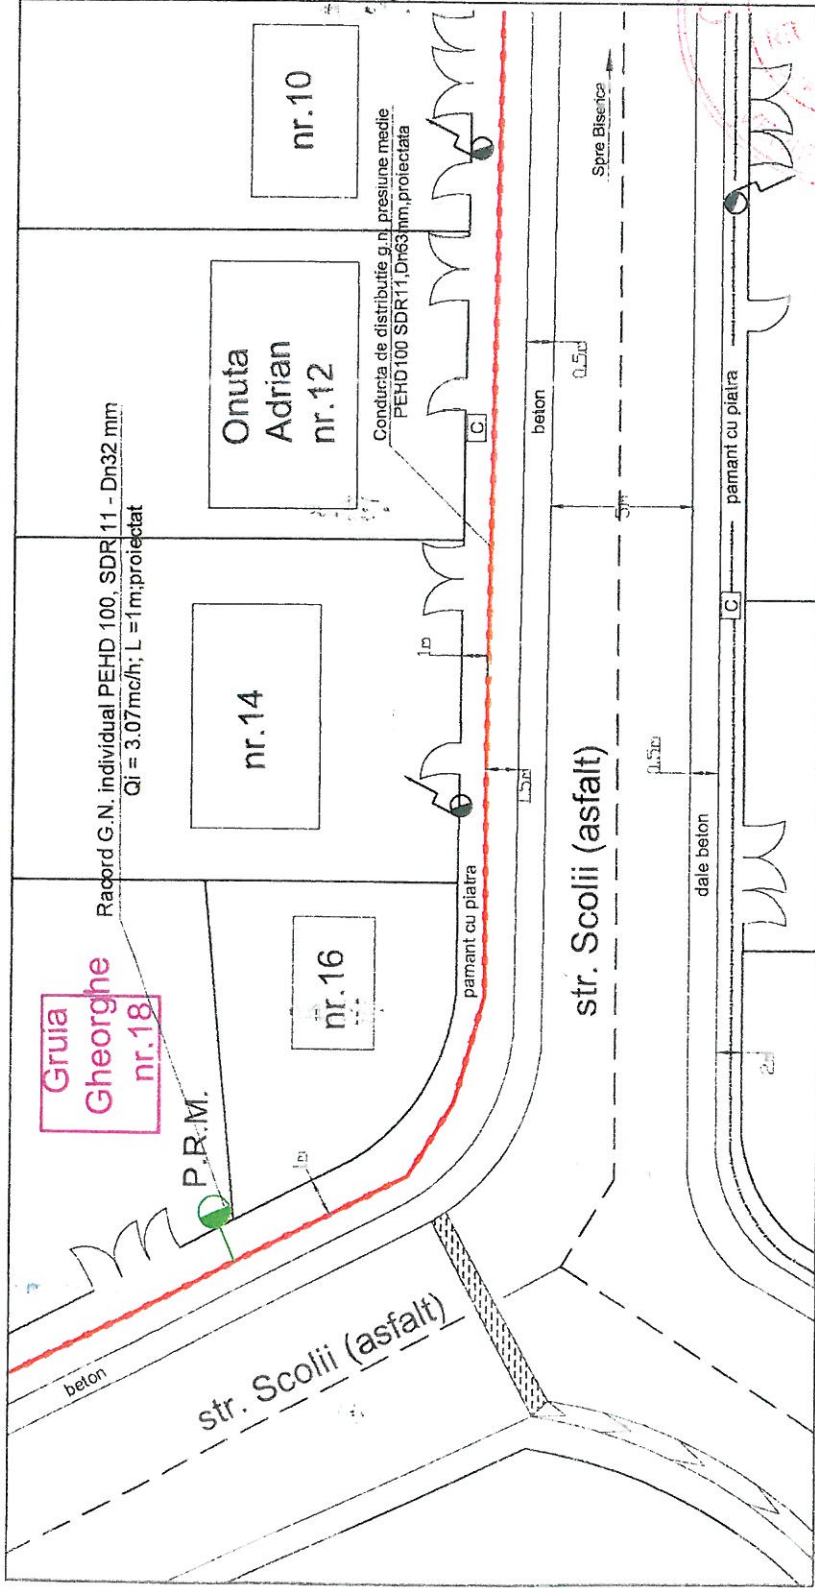

NOTA

- **Proba de rezistență:** verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- **În timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;**
- **Proba de etanșitate:** verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- **În timpul de realizare a probei de etanșitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;**

LEGENDA

FAM. GRUJA GHEORGHE, STR. SCOLII, NR. 18,
SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Qmax = 25 mc/h P1=6-2 Bar; P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. SCOLII

CONDUCTA G.N. P.R. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA

S.C. GAZ EST S.A.
Conduceta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune MEDIE
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.211180070, 111180068,
data:19.11.2018, Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.5121600871, 4121600938,
data:20.12.2021, Semnatura

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Conduceta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune MEDIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
Serv. ASD
Data: 06.09.2024

APROBAT

06. SEP. 2024

Proiectant:		Executant:		Denumire Proiect:		Nr. Planșă:	
S.C. GAZ EST S.A.		S.C. GAZ EST S.A.		RACORD G.N. INDIVIDUAL - PRES. MEDIE DIN PEHD100 SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM.GRUJA GHEORGHE-NR.18; STR.SCOLII,SAT CHITOC,COM.LIPOVAT,JUD.VASLUI		G1	
Vaslui / ROMANIA		Vaslui / ROMANIA		Denumire Planșă:		PLAN DE SITUATIE	
Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel	Scara:	%	Faza:		234/2024 P.T.H. + D.D.	
Desenat:	Ing. Olteu Marian	2024		rev.1			
Verificat:	Ing. Mazilu Delia						

GazEst

GazEst

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU