



JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT
VIZAT SPRE Neschimbare
ANEXA LA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
DEȘINȚARE
NR 37 DIN 08.10.2024
ARHITECT SEF




APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. MGHICI ADRIAN

 S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		 S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Denumire Proiect:		Nr. Plansa:	
Proiectat:		Ing. Condurache Gabriel		Denumire Plansa:		RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDIOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI, FAM. BUGEAG CRISTINEL STR. TRANDAFIRILOR, NR15, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI	
Desenat:		Ing. Oltei Marian		Scara:		PLAN DE INCADRARE IN ZONA	
Verificat:		Ing. Mazilu Delia		%			
				2024		Faza:	
						233/2024 P. TH. + D.D.	
						rev.1	

E BENDA

DEILECTIV STUDIAT

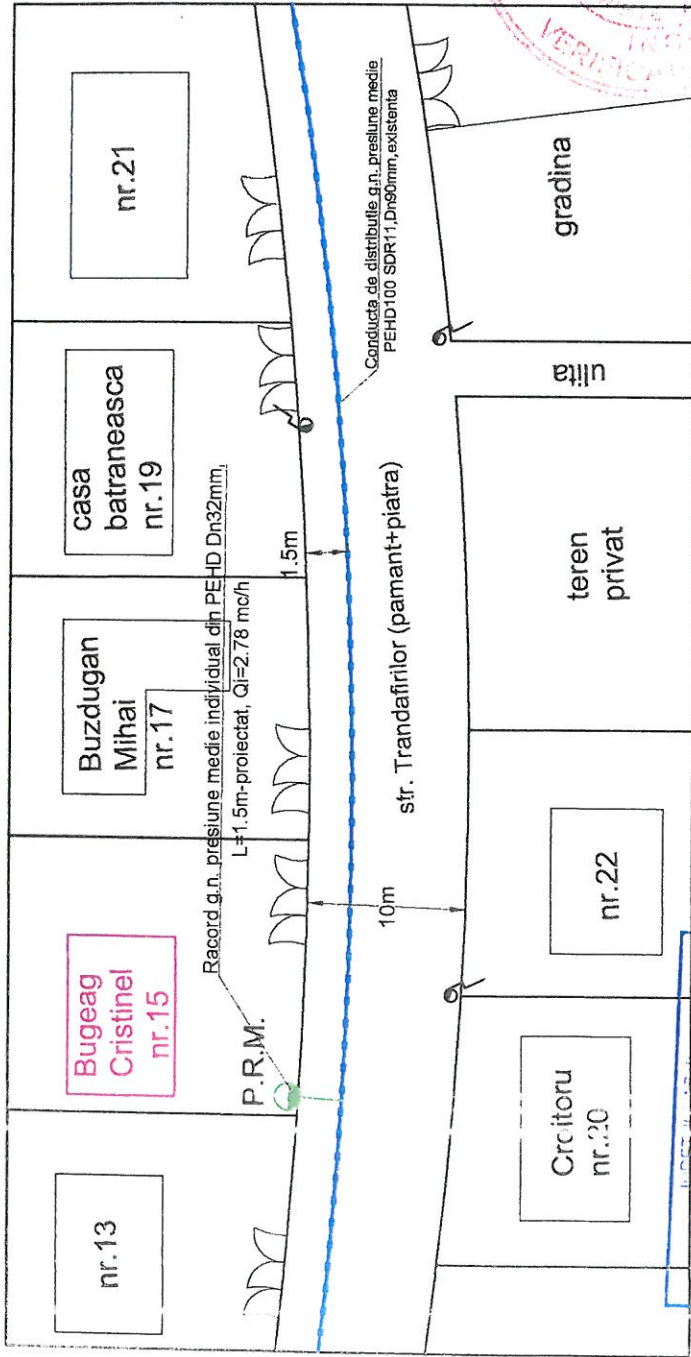

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat g.r. următoarele caracteristici: tip conductă 1E, diametru 80, debit total instalat 5,88 m³/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent în exploatare, PIF în anul 2023 conform

Serv. ASD

Data: 05.09.2024



S.C. GAZ EST S.A.

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune medie

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD

GAZ ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE

DIRECTOR GENERAL

ING. TIGHICI ADRIAN

APROBAT

05. SEP. 2024

LEGENDA

FAM. BUGEAG CRISTINEL, STR. TRANDAFIRILOR, NR. 15, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECH. PAT. A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Q_{max} = 25 m³/h P1=6-2 Bar, P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1.5m, PROIECTAT, CE SE VA MONTEA SUBTERAN PE STR. TRANDAFIRILOR

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø90mm, EXISTENTA PE STR. TRANDAFIRILOR

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD, PGU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.211180070/11180068,
data:19.11.2018, Semnatuie

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
data:20.12.2021, Semnatuie

Proiectant:

Gaz Est

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Proiectat:

Ing. Condurache Gabriel

Desenat:

Ing. Olteu Marian

Verificat:

Ing. Mazilu Delia

Executant:

Gaz Est

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Scara:

%

2024

Denumire Proiect:

RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD/OL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI, FAM. BUGEAG CRISTINEL, STR. TRANDAFIRILOR, NR.15 SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

Denumire Planşa:

PLAN DE SITUATIE

Faza:

233/2024 P. TH. + D.D.

rev.1

Nr. Planşa:

G1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU